





Приложение №2

к Договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети ДНП "Серебряная Подкова" от "___" _____ 201__ г. № _____

Схема расположения точек присоединения



- Условные обозначения
-  Распределительный шкаф 0,4 кВ (точка присоединения)
 -  Кабельная линия 0,4 кВ от КТП
 -  Труба под кабель
 -  Кабельная линия к участку

Кабельную линию к участку проложить на глубине не менее 0,7 м от уровня земли.

Выход кабеля из РШ №13 выполнить в проложенной трубе.

Для перехода через тротуар проложить трубу ПНД диаметром не менее 50 мм.

Предлагаемый вариант прокладки кабеля в земле:

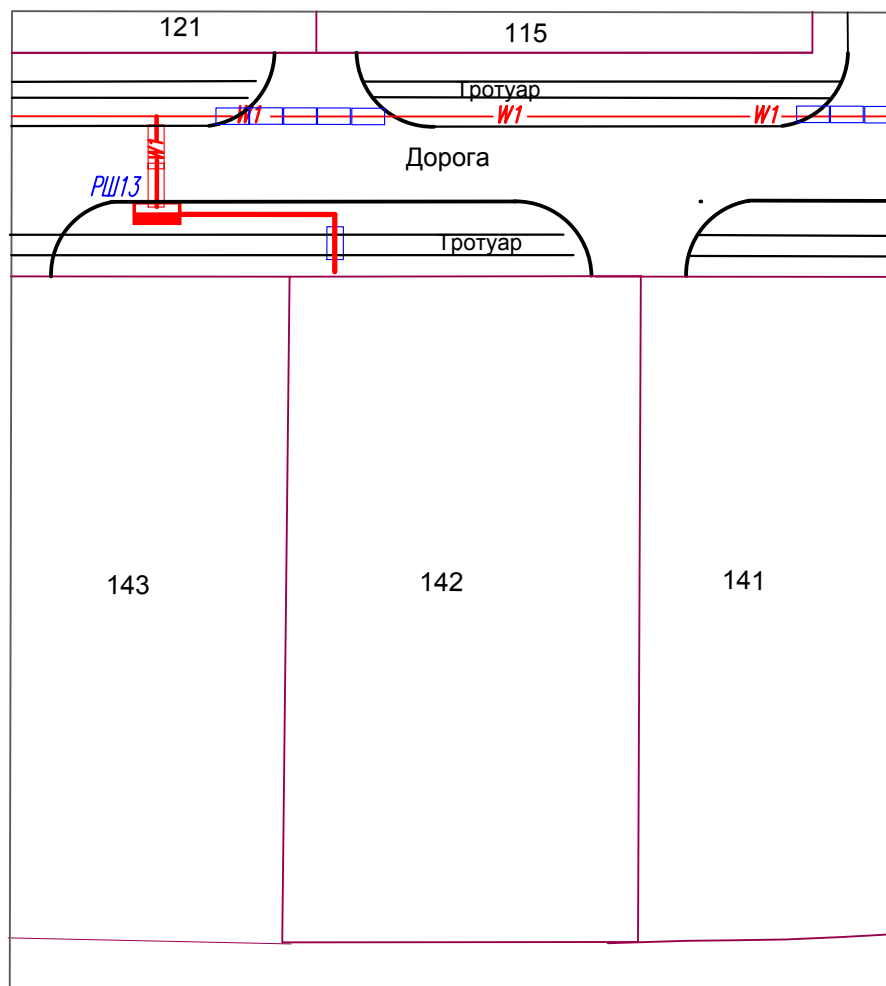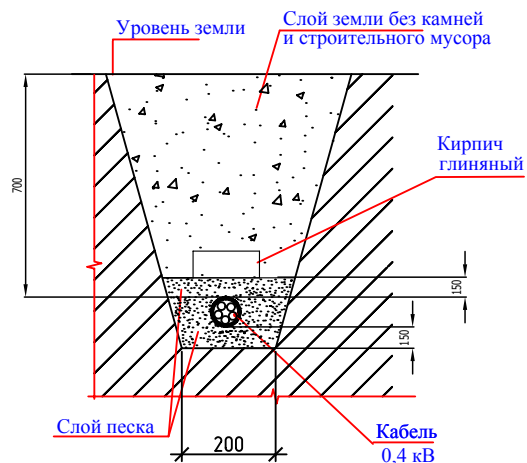

Исполнитель:
Председатель Правления
ДНП "Серебряная Подкова"

_____ И.С. Дискин

"___" _____ 20__ г.

Заказчик:

_____/_____/_____

"___" _____ 20__ г.